

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΛΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΦΥΛΛΗΣ  
ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η.****Α) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ**

1. Ο προμηθευτής – εγκαταστάτης να κάνει αποξήλωση και μεταφορά σε παρακείμενο μηχανοστάσιο του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανικού συστήματος της πόρτας και στην συνέχεια να εγκαταστήσει το καινούργιο σύστημα στην πόρτα.

Με το πέρας των εργασιών εγκατάστασης του νέου συστήματος θα αποκαταστήσει πλήρως , με δική του ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση , το χώρο και θα τον παραδώσει στην πρότερη κατάστασή του.

Ο νέος εξοπλισμός (σασί, μοτέρ , μονάδα ελέγχου ράουλα, ρουλεμάν, ιμάντες) θα πρέπει:

1. Να είναι στιβαρής κατασκευής βαρέως τύπου για επαγγελματική χρήση και αθόρυβης λειτουργίας. Η πόρτα θα συνδυάζει συρόμενη κίνηση και ανοιγόμενη .
2. Να ανοίγουν αυτόματα και τα δύο (2) θυρόφυλλα με τη βοήθεια ανιχνευτών κίνησης, εγκατεστημένους ακριβώς από πάνω τους και από τις δύο (2) πλευρές (μέσα και έξω), θα παραμένουν ανοιχτά , για χρόνο που θα ρυθμίζεται και στη συνέχεια θα κλείνουν αυτόματα.
3. Το νέο σύστημα να λειτουργεί με τάση 230VAC/50Hz. Θα διαθέτει επίτοιχο πολυδιακόπτη (ηλεκτρονικό κέντρο) ή σύστημα με ασύρματο τηλεχειριστήριο για πολλαπλές λειτουργίες της πόρτας.
4. Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος να υπάρχει σύστημα απεμπλοκής του ηλεκτρομηχανικού συστήματος . Επίσης σε περίπτωση ανάγκης η πόρτα θα λειτουργεί ως ανοιγόμενη με μπάρες πανικού
5. Να μπορεί να ρυθμίζεται η ταχύτητα ανοίγματος και κλεισίματος των θυρόφυλλων.
6. Να διαθέτει φωτοκύτταρο ασφαλείας κατά το κλείσιμο της πόρτας , για ασφάλεια στη διέλευση.
7. Κάτω από τις μπάρες πανικού θα υπάρχει η επιγραφή **«Σε περίπτωση ανάγκης πατήστε τις μπάρες πανικού και ωθήστε».**

## **Β) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

1. Να έχει πιστοποίηση CE ο εξοπλισμός και το εργοστάσιο κατασκευής όπως και ο προμηθευτής – εγκαταστάτης να έχουν πιστοποίηση κατά ISO.
2. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον
3. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον

## **Γ) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ**

Ο προμηθευτής – εγκαταστάτης του νέου συστήματος θα πρέπει:

1. Πριν καταθέσει την οικονομική – τεχνική προσφορά του θα πρέπει να επισκεφτεί το Νοσοκομείο και το χώρο που θα γίνει η εγκατάσταση του νέου συστήματος.
2. Να προσκομίσει μαζί με την οικονομική προσφορά του και τεχνικά φυλλάδια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος .
3. Ο χρόνος παράδοσης του εγκατεστημένου νέου συστήματος ορίζεται σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ**


**ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ**



**ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

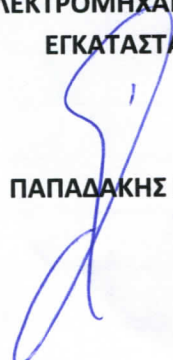

**ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ**