

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ + ΦΤΕΡΩΤΗ)
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**

1. Να είναι στιβαρής κατασκευής, κατάλληλος για επαγγελματική χρήση, κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
2. Να λειτουργεί με τάση 400V, να αναπτύσσει 950 στροφές και να έχει ισχύ 1,5HP ο κινητήρας του.
3. Να κάνει αναρρόφηση από τη μία πλευρά τουλάχιστον με άνοιγμα Φ 300 και παροχή τουλάχιστον 7000m³/h
4. Η φτερωτή να είναι με αραιά φαρδιά πτερύγια (κουταλοειδή) που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της και εμποδίζει την επικάθηση λιπαρών υπολειμμάτων.
5. Να έχει πιστοποίηση CE και η εταιρεία προμήθειας να έχει ISO .
6. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια τουλάχιστον.
7. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ


**ΓΙΑ ΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ**



ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

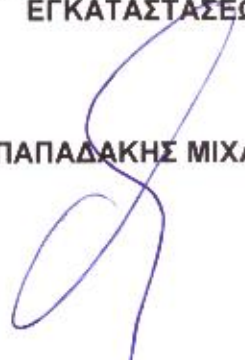

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ